

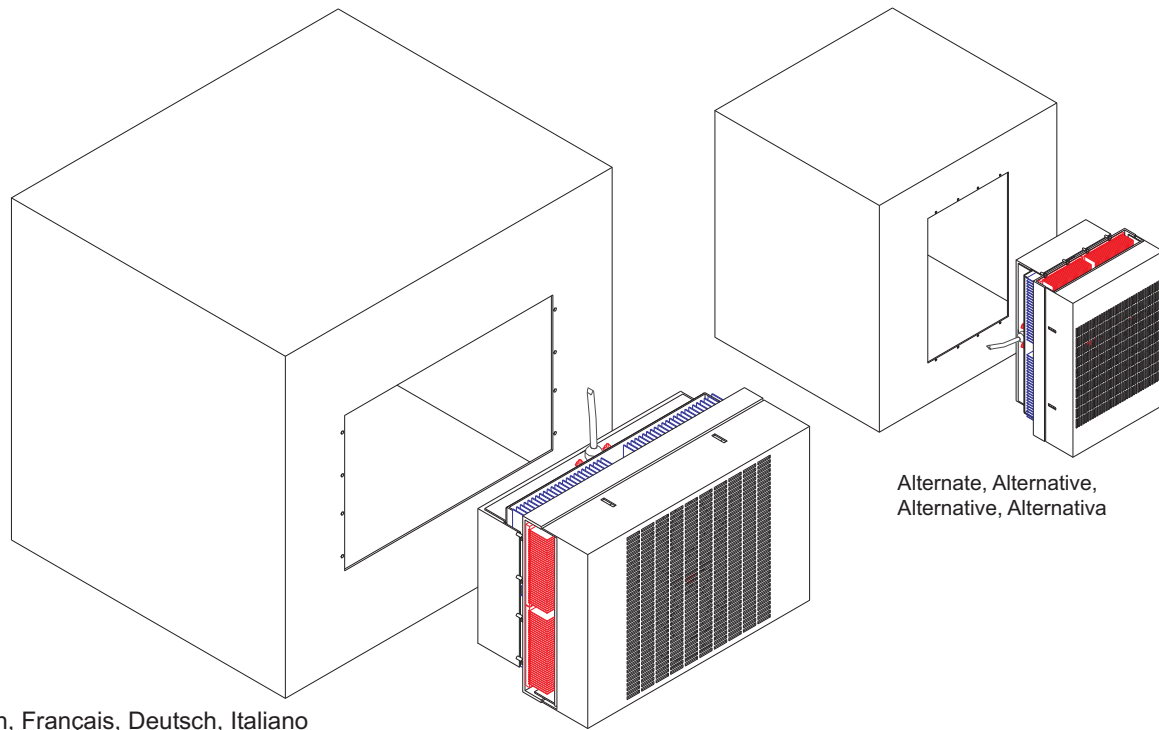



Mounting, Monture, Montage, Montaggio

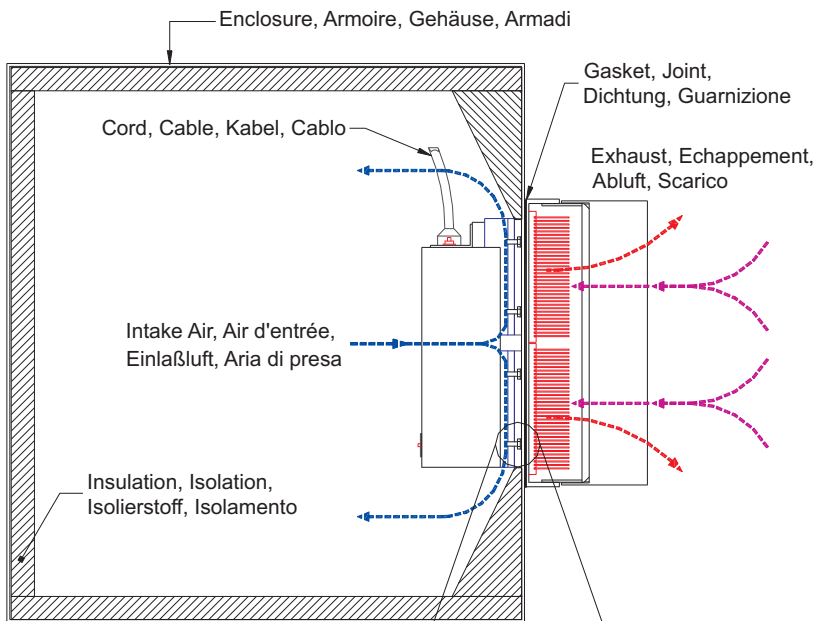

Alternate, Alternative, Alternative, Alternativa

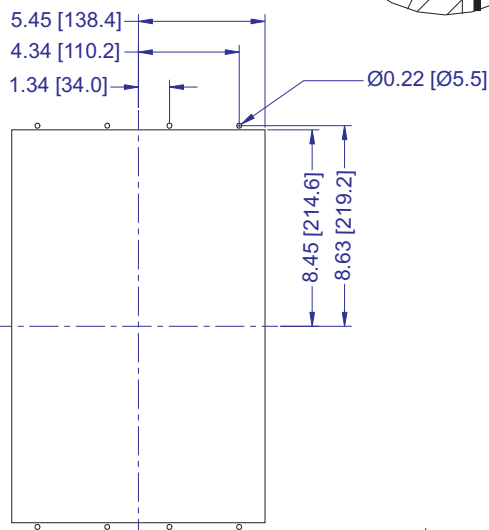

English, Français, Deutsch, Italiano Dimensions: Inches [Millimeters]

Warning - If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 - UL 489 defines branch circuit protection of no more than 4X the rating of the supplemental protector to be used upstream. We suggest a slow reacting, 10-15 Amps circuit breaker.
 - This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
 Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Avertissement - Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou de personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
 - UL 489 définit la protection du circuit de pas plus de 4X la cote du protecteur supplémentaire pour être utilisé en amont. Nous suggérons une lente réaction, 10-15 disjoncteurs Amps.
 - Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (enfants compris) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales, ou le manque d'expérience et de connaissances, à moins qu'ils aient été donnés de surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
 Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Achtung - Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person, um eine Gefahr zu vermeiden ersetzt werden.
 - UL 489 definiert den Schutz der Stromzweige nicht mehr als 4X das Rating der Beschützer weiter flussaufwärts genutzt werden. Wir empfehlen eine langsame Reaktion, 10-15 Ampere-Sicherung.
 - Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, bestimmt, sofern sie eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person für ihre Sicherheit.
 Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Attenzione - Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da un professionista al fine di evitare rischi.
 - UL 489 definisce il circuito di protezione filiale di non più di 4X il rating del protettore supplementare da utilizzare a monte. Vi suggeriamo una lenta reazione, 10-15 interruttore Amp.
 - Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano sorvegliati o istruzioni per l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
 I bambini devono essere supervisionati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

INFORMATION DISCLOSED
 HEREIN IS THE
 CONFIDENTIAL PROPERTY
 OF TECA CORP. RECIPIENT
 SHALL NOT USE THE
 INFORMATION IN ANY
 UNAUTHORIZED MANNER.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
 DIMENSIONS ARE IN INCHES
 TOLERANCES ARE:

DECIMALS	ANGLE
.XX +/-	+/-
.XXX +/-	FRACTION +/-

FINISH:

MATERIAL:

THEMOCLECTRIC COOLING AMERICA CORP.

AHP-1800 SERIES TYPICAL FIELD MOUNTING

DRAWN BY:
AA
 DATE:
06/05/03
D6037

DRAWING #
1800-A-F49

SCALE
 MASTER:
MASTER

REV
 LEVEL
A
 SHEET

REV	DESCRIPTION	Date	APPROVED
A	Added UL489 branch circuit protection note and added unqualified operator and supervision note.	01/24/2012	AA